


観察サンプル：アルミ

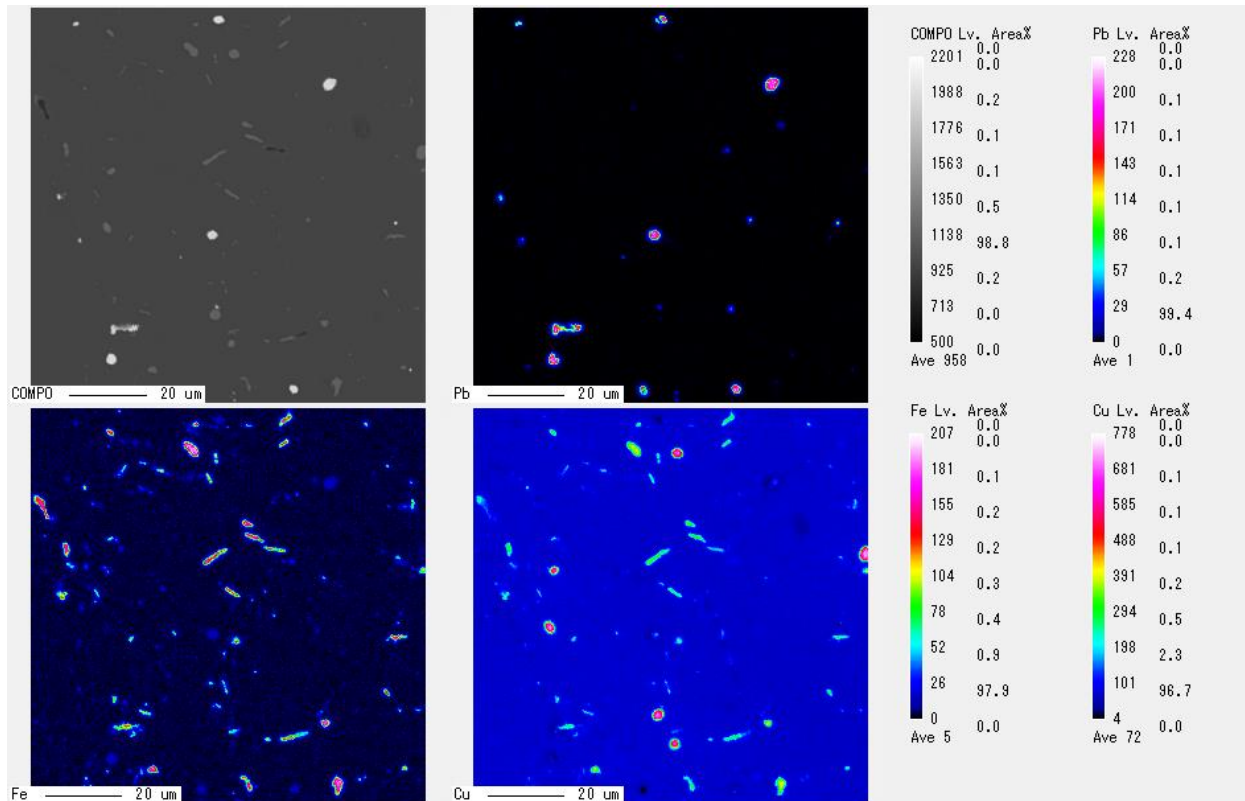

図：アルミのマイクロ스코プ画像

※『X線マイクロアナライザによる分析(マッピング)』の成績書にマイクロ스코プ画像は付属しません。

図：X線マイクロアナライザのカラーマップ(成績書別紙)

分析と同時に電子顕微鏡像も撮影可能。図左上の画像は反射電子像です。