荒川左岸南部流域下水道台帳図

図面番号1003　　（再生水供給管）　　埼 玉 県

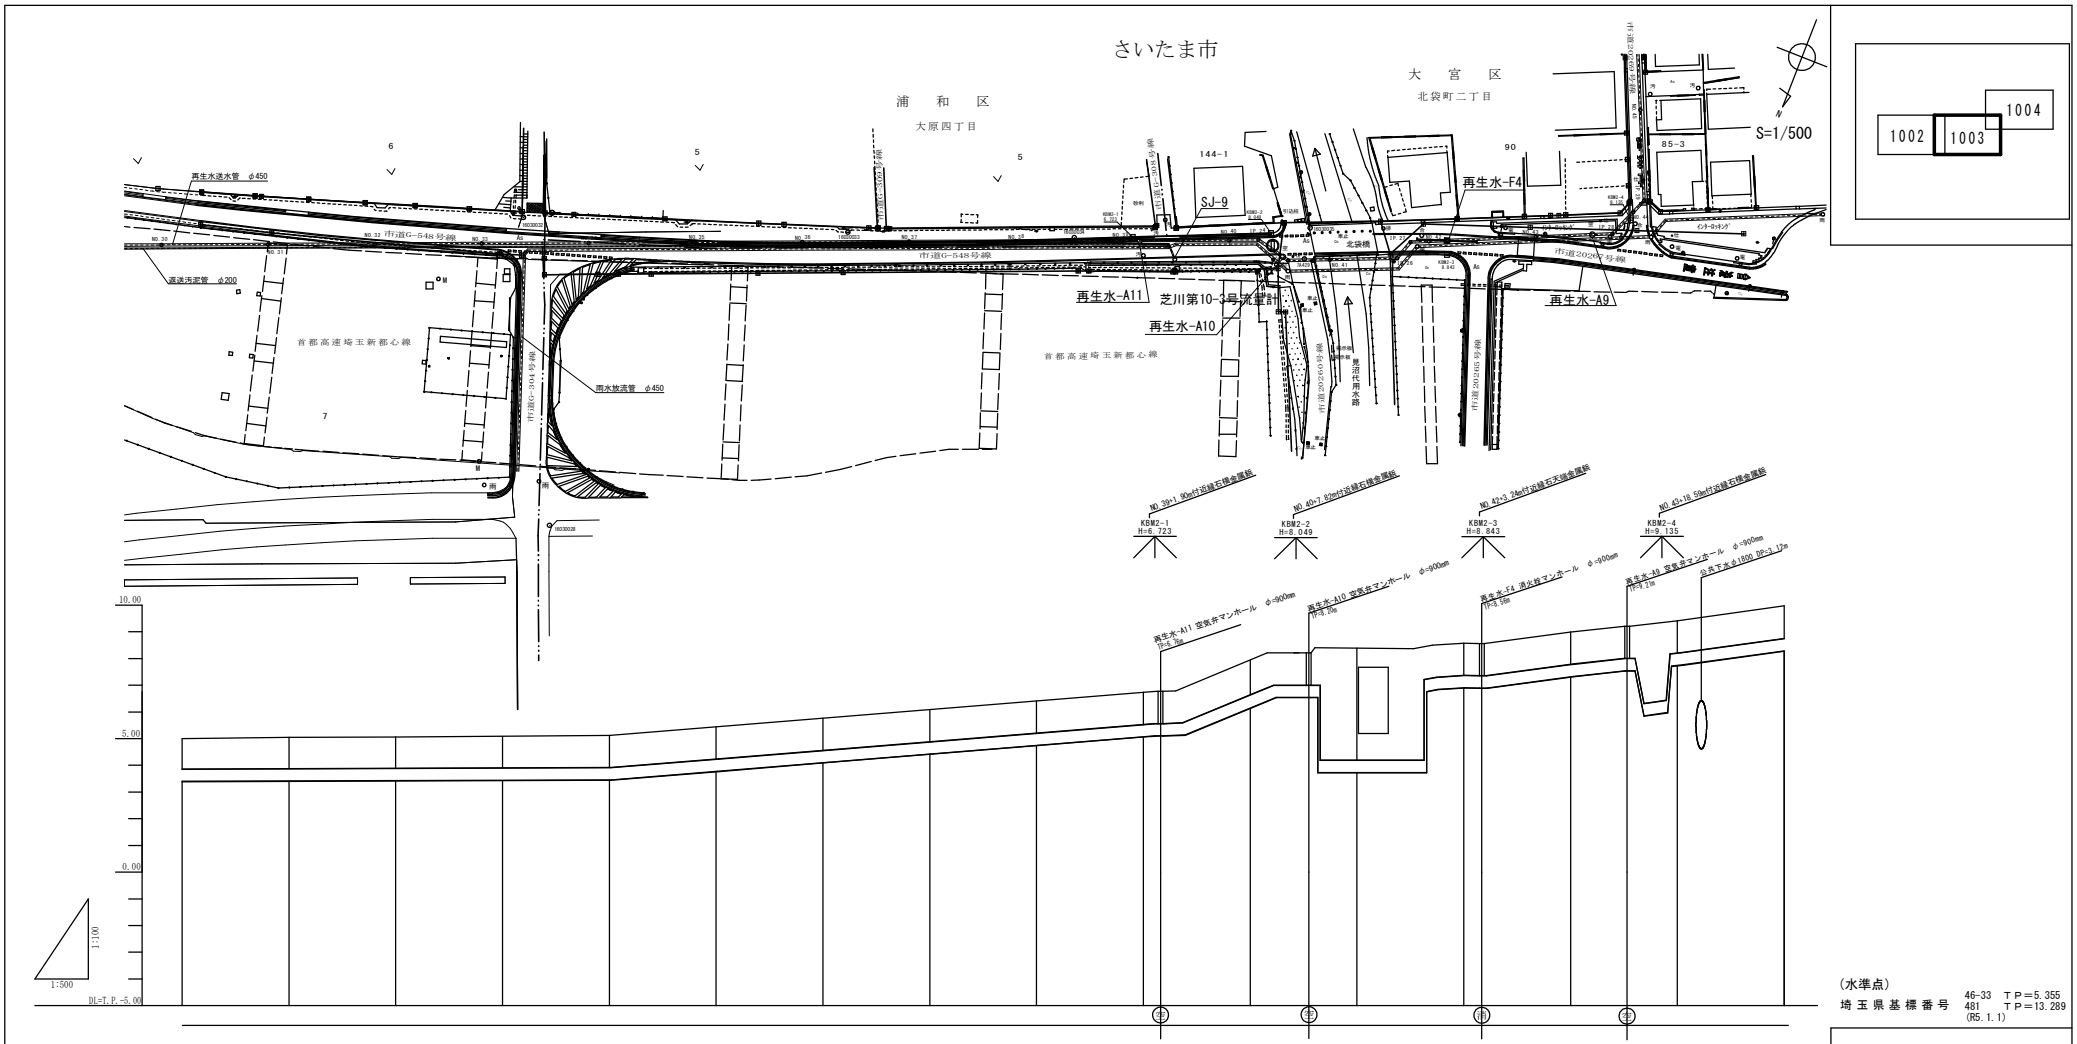

地盤高	5.00	5.05	5.06	5.09	5.12	5.44	5.76	6.09	6.41	6.73	6.75	7.94	8.20	8.38	8.57	8.56	8.99	9.21	9.43	9.97
土かぶり	1.10	1.17	1.17	1.18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	4.10	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
管底高	3.387	3.415	3.459	3.442	3.464	3.774	4.069	4.423	4.747	5.071	5.105	6.148	6.944	3.325	6.996	6.900	7.34	7.540	7.862	8.291
通加距離	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000	700.000	720.000	740.000	760.000	780.000	783.225	800.000	810.992	820.000	840.000	843.388	860.000	870.991	880.000	900.000
測点	NO.30	NO.31	NO.32	NO.33	NO.34	NO.35	NO.36	NO.37	NO.38	NO.39	A12,A11	NO.40	A11,A10	NO.41	NO.42	F4	NO.43	A10,A9	NO.44	NO.45

（水準点）

埼玉県基標番号　46-33　ＴＰ＝5.355
481　ＴＰ＝13.289
(R5.1.1)

凡 例	
———	送 水 管
空	水道用急速空気弁
消	消 火 栓

令和六年三月修正