

# 経営比較分析表（令和2年度決算）









埼玉県 坂戸、鶴ヶ島水道企業団

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A2	民間企業出身 その他
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	98.72	99.58	2,508	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
-	-	-
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
169,627	58.70	2,889.73

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
[ ]	令和2年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

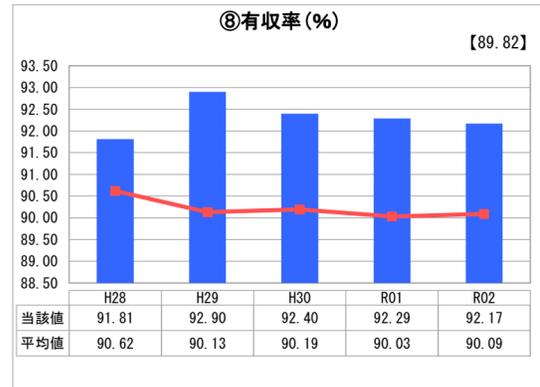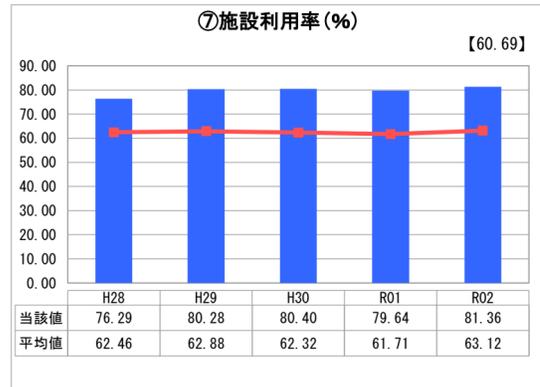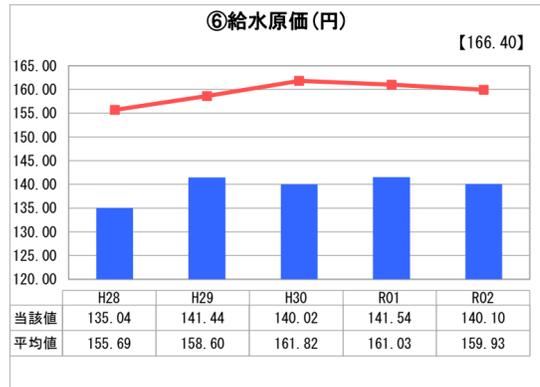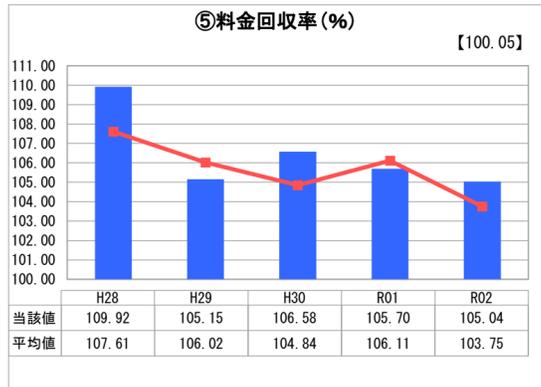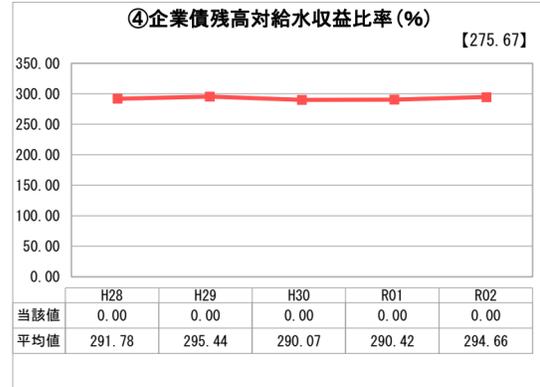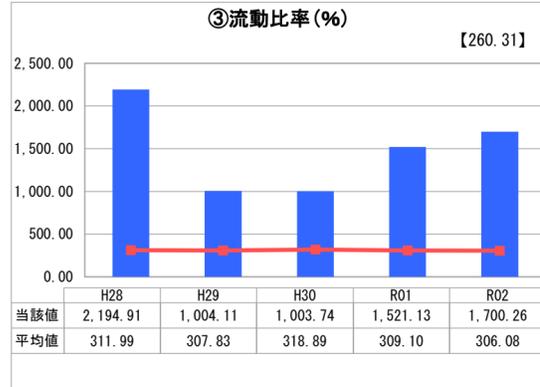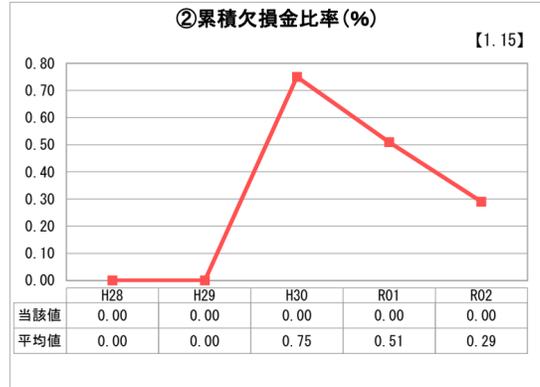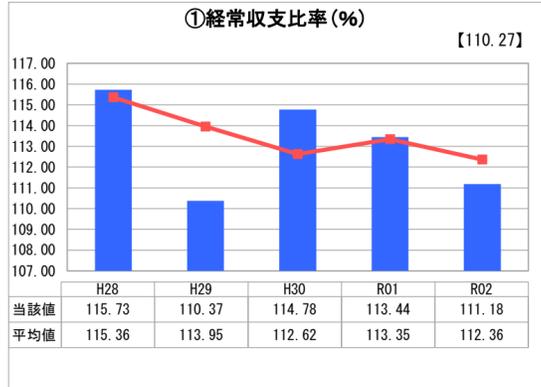

## 2. 老朽化の状況

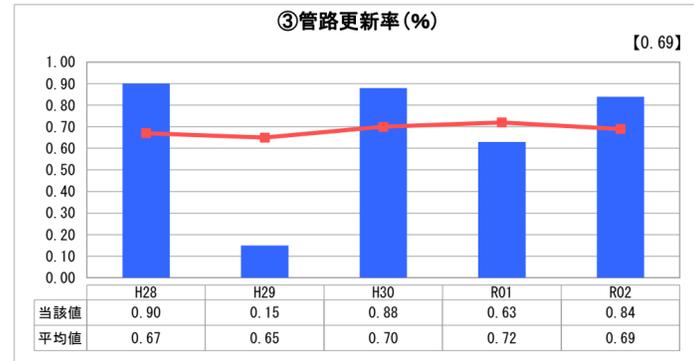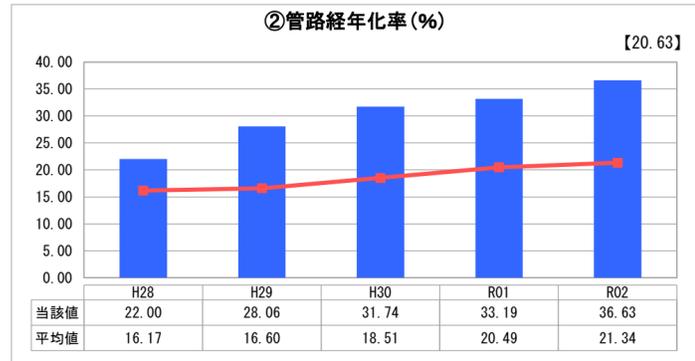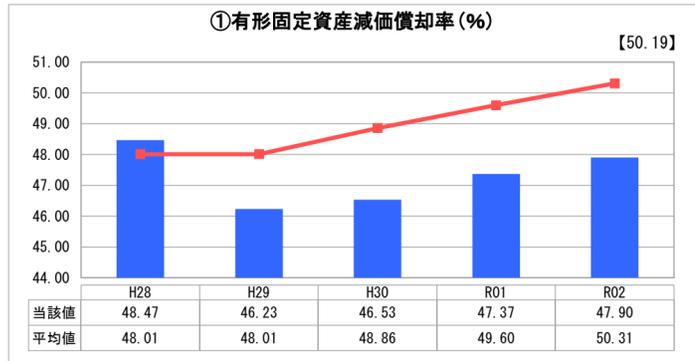

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率**  
水道利用加入金の減少や資産減耗費の増加などにより、前年度と比較すると下降しており、類似団体平均値を下回っている。しかし、100%以上の数値であり、単年度の収支が黒字で健全な経営状態である。
- ② 累積欠損金比率**  
欠損金が生じていないことを表している。
- ③ 流動比率**  
100%を超え全国平均・類似団体平均値を大きく上回っており、短期的な債務に対する支払い能力は問題がない。
- ④ 企業債残高対給水収益比率**  
企業債による外部からの借入金無く、自己財源による経営であることを示している。
- ⑤ 料金回収率**  
100%以上の数値となっており、給水に係る費用を給水収益で賄えている状況である。
- ⑥ 給水原価**  
全国平均・類似団体平均値を下回っているが、今後施設更新等に伴う減価償却費等の増加により数値の上昇が予想される。
- ⑦ 施設利用率**  
全国平均・類似団体平均値を上回っており、施設を効率的に利用している。
- ⑧ 有収率**  
全国平均・類似団体平均値を上回った状態を維持しているが、前年度と比較すると下降している。今後も漏水調査の継続的な実施や、老朽管の更新を計画的に進めるなど、有収率の向上に努めていく必要がある。

### 2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率**  
前年度と比較すると上昇したが、平成29年度に電気計装設備改修工事が完了したことにより類似団体平均値を下回った状態で推移している。しかし、上昇傾向にあるため計画的に償却資産の更新を行う必要がある。
- ② 管路経年化率**  
類似団体平均値を上回った状態で推移しており、平均値の約1.7倍の数値となっている。法定耐用年数を超えた老朽管が多いことを示しており、さらなる増加が予想されることから計画的な更新を積極的に進める必要がある。
- ③ 管路更新率**  
管路更新を進めたため、前年度と比較すると上昇し、類似団体平均値を上回っている。配水管等の更新を引き続き計画的に実施し、管路更新率の向上に努める必要がある。

## 全体総括

経営の健全性・効率については、各指標が良好な数値を示しており、類似団体と比較すると概ね良好な経営状態であるといえる。  
課題としては、管路の更新をはじめ施設の老朽化対策に積極的に取り組む必要がある。  
今後、給水人口の減少と併せて収益の減少が見込まれ、経営の健全性を維持していくことが困難になっていくと予測される。一方、更新等に係る費用の増大は、財政が逼迫していく要因となるため、引き続き経費の削減に努めるとともに、効率的な事業経営に取り組む。