


持続可能な下水道事業の実現のために、計画的に修繕を実施


修繕費の推移（流域全体）

- 修繕費は年間70億円前後で推移

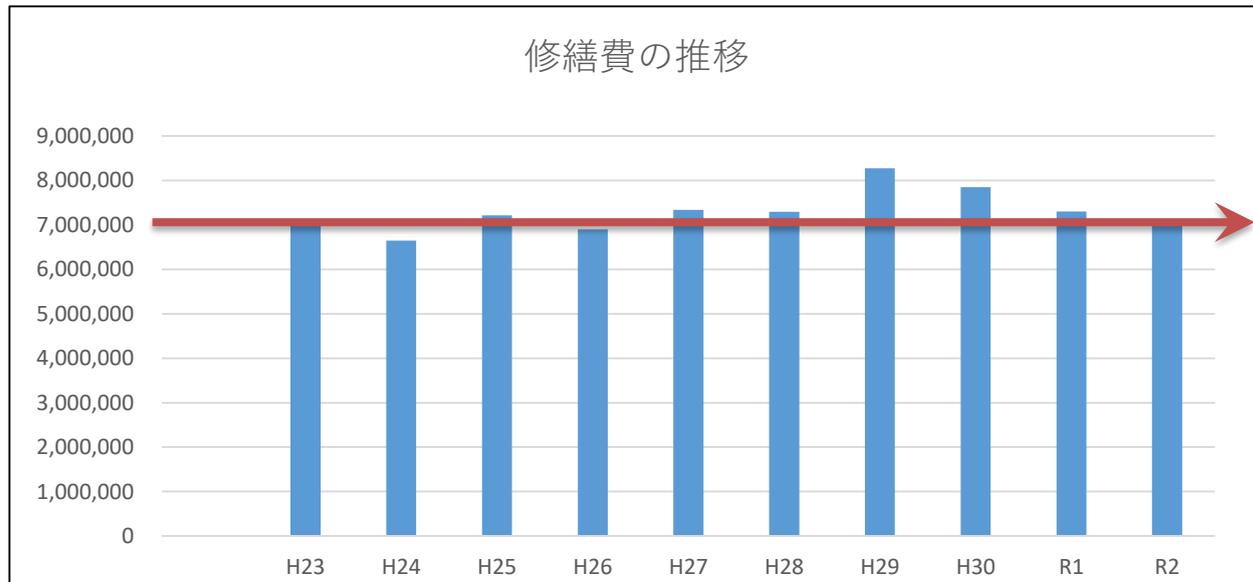

修繕費の推移（流域別）

- 定期修繕のタイミング等により年度ごと多少の増減

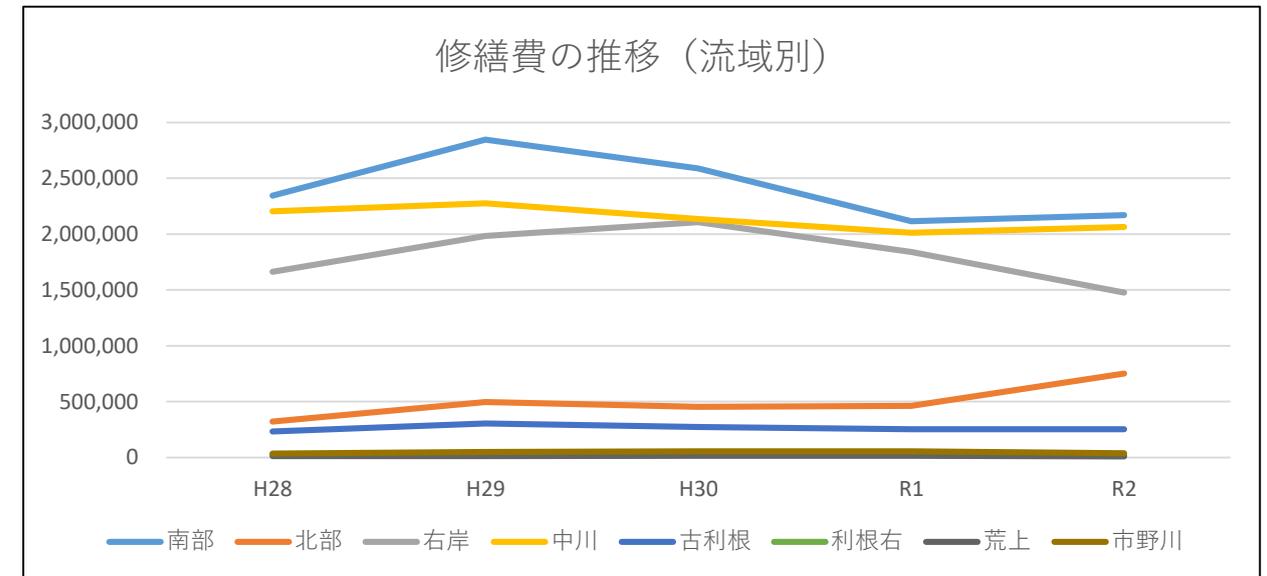

処理場・ポンプ場設備の老朽化の例

流入ゲート



ポンプ設備



点検・調査頻度を定めたストックマネジメント計画の策定



点検・調査に基づく下水道施設の健全度の把握、
計画的な修繕、改築の実施

対応事例（R2）

- マンホール蓋の腐食



■ 点検の際に腐食が著しいことを発見

予備蓋と交換


- ポンプ場2次抵抗器の故障



■ 老朽化により内部部品が固着・故障

部品交換

- 橋台部の漏水

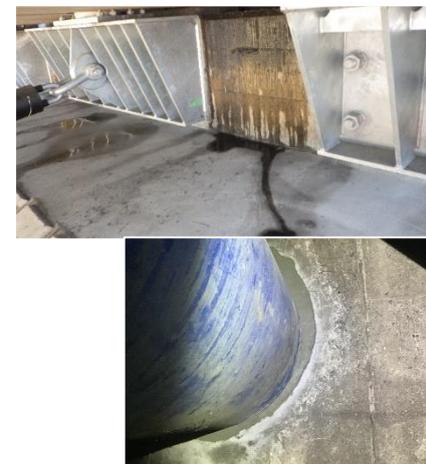

■ 管と橋台接合部が老朽化により漏水

モルタル等充填し補修